


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1986	ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 159

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

Στο 11. Δ/γμα 6/86 αρμοδιότητας Υπ. Π.Ε.ΧΩ.Δ.Ε., που αφορά τον κανονισμό λειτουργίας δικτύου υπονόμων ακαθάρτων και βρώμικων νερών περιοχής αρμοδιότητας Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (ΕΥΔΑΠ), που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3/7.1.86 τ. Α' και στο οποίο διόρθωση σφαλμάτων δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 69/26.5.1986 τ. Α', προστίθενται τα παρακάτω εκ παραδρομής παραλειφθέντα σχέδια που αφορούν τον κανονισμό αυτό:

Λεπτομέρεια Ά.

Πεζοδρόμια

Μεταλλικό κάλυμμα με ένδειξη ΕΥΔΑΠ-ΑΠ

Πλαστικό πώμα αναβάσεως οσμών - ακαθάρτων

3Α

Β160 άοπλο

20

P.Γ

Τομή

Βλέπε Λεπτομέρεια Ά.

Πεζοδρόμιο.

Οδόστρωμα

Β160

0.30

Βάθος Η > 1.20μ.

Υλικό 3Α

Αγωγός Ύδρευσης

Β ≤ 0.30μ.

D=0.20

Φρεάτιο προσαρμογής.

D=0.12μ

0.30

0.30

Αγωγός εξωτερικής διαυλάδωσης.

Προστατευτικό πώμα αναμονής του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης

D=0.12

i ≥ 2%

Κεντρικός αγωγός

h=½D:⅔D

D

Εξωτερική διαυλάδωση

Κάτοψη

Ο.Τ

Α

Οικοδομική γραμμή

Ρυμοτομική γραμμή

Εξωτερική διαυλάδωση

Φρεάτιο προσαρμογής

Κεντρικός αγωγός κατά μήκος του δρόμου

Σύνδεση με κεντρικό αγωγό

ΟΔΟΣ

ΟΔΟΣ

ΟΔΟΣ

Παρατηρήσεις


- Επιτρεπόμενη απόκλιση από την κάθετο: α=1.00μ.
- Δεν επιτρέπεται σύνδεση εντός της προβολής του ακινήτου
- Ο λεπτομερής τρόπος κατασκευής του φρεατίου προσαρμογής (ασφάλεια πώματος κ.λ.π) θα γίνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας


Σχέδιο 1.

Τρόπος Κατασκευής Εξωτερικής διαυλάδωσης

Λύση 1. (βασική)

Συνοδεύει τον Κανονισμό Λειτουργίας Δικτύου Υπονόμων (Κ.Λ.Δ.Υ. Άρθρο 3°, παρ. 1

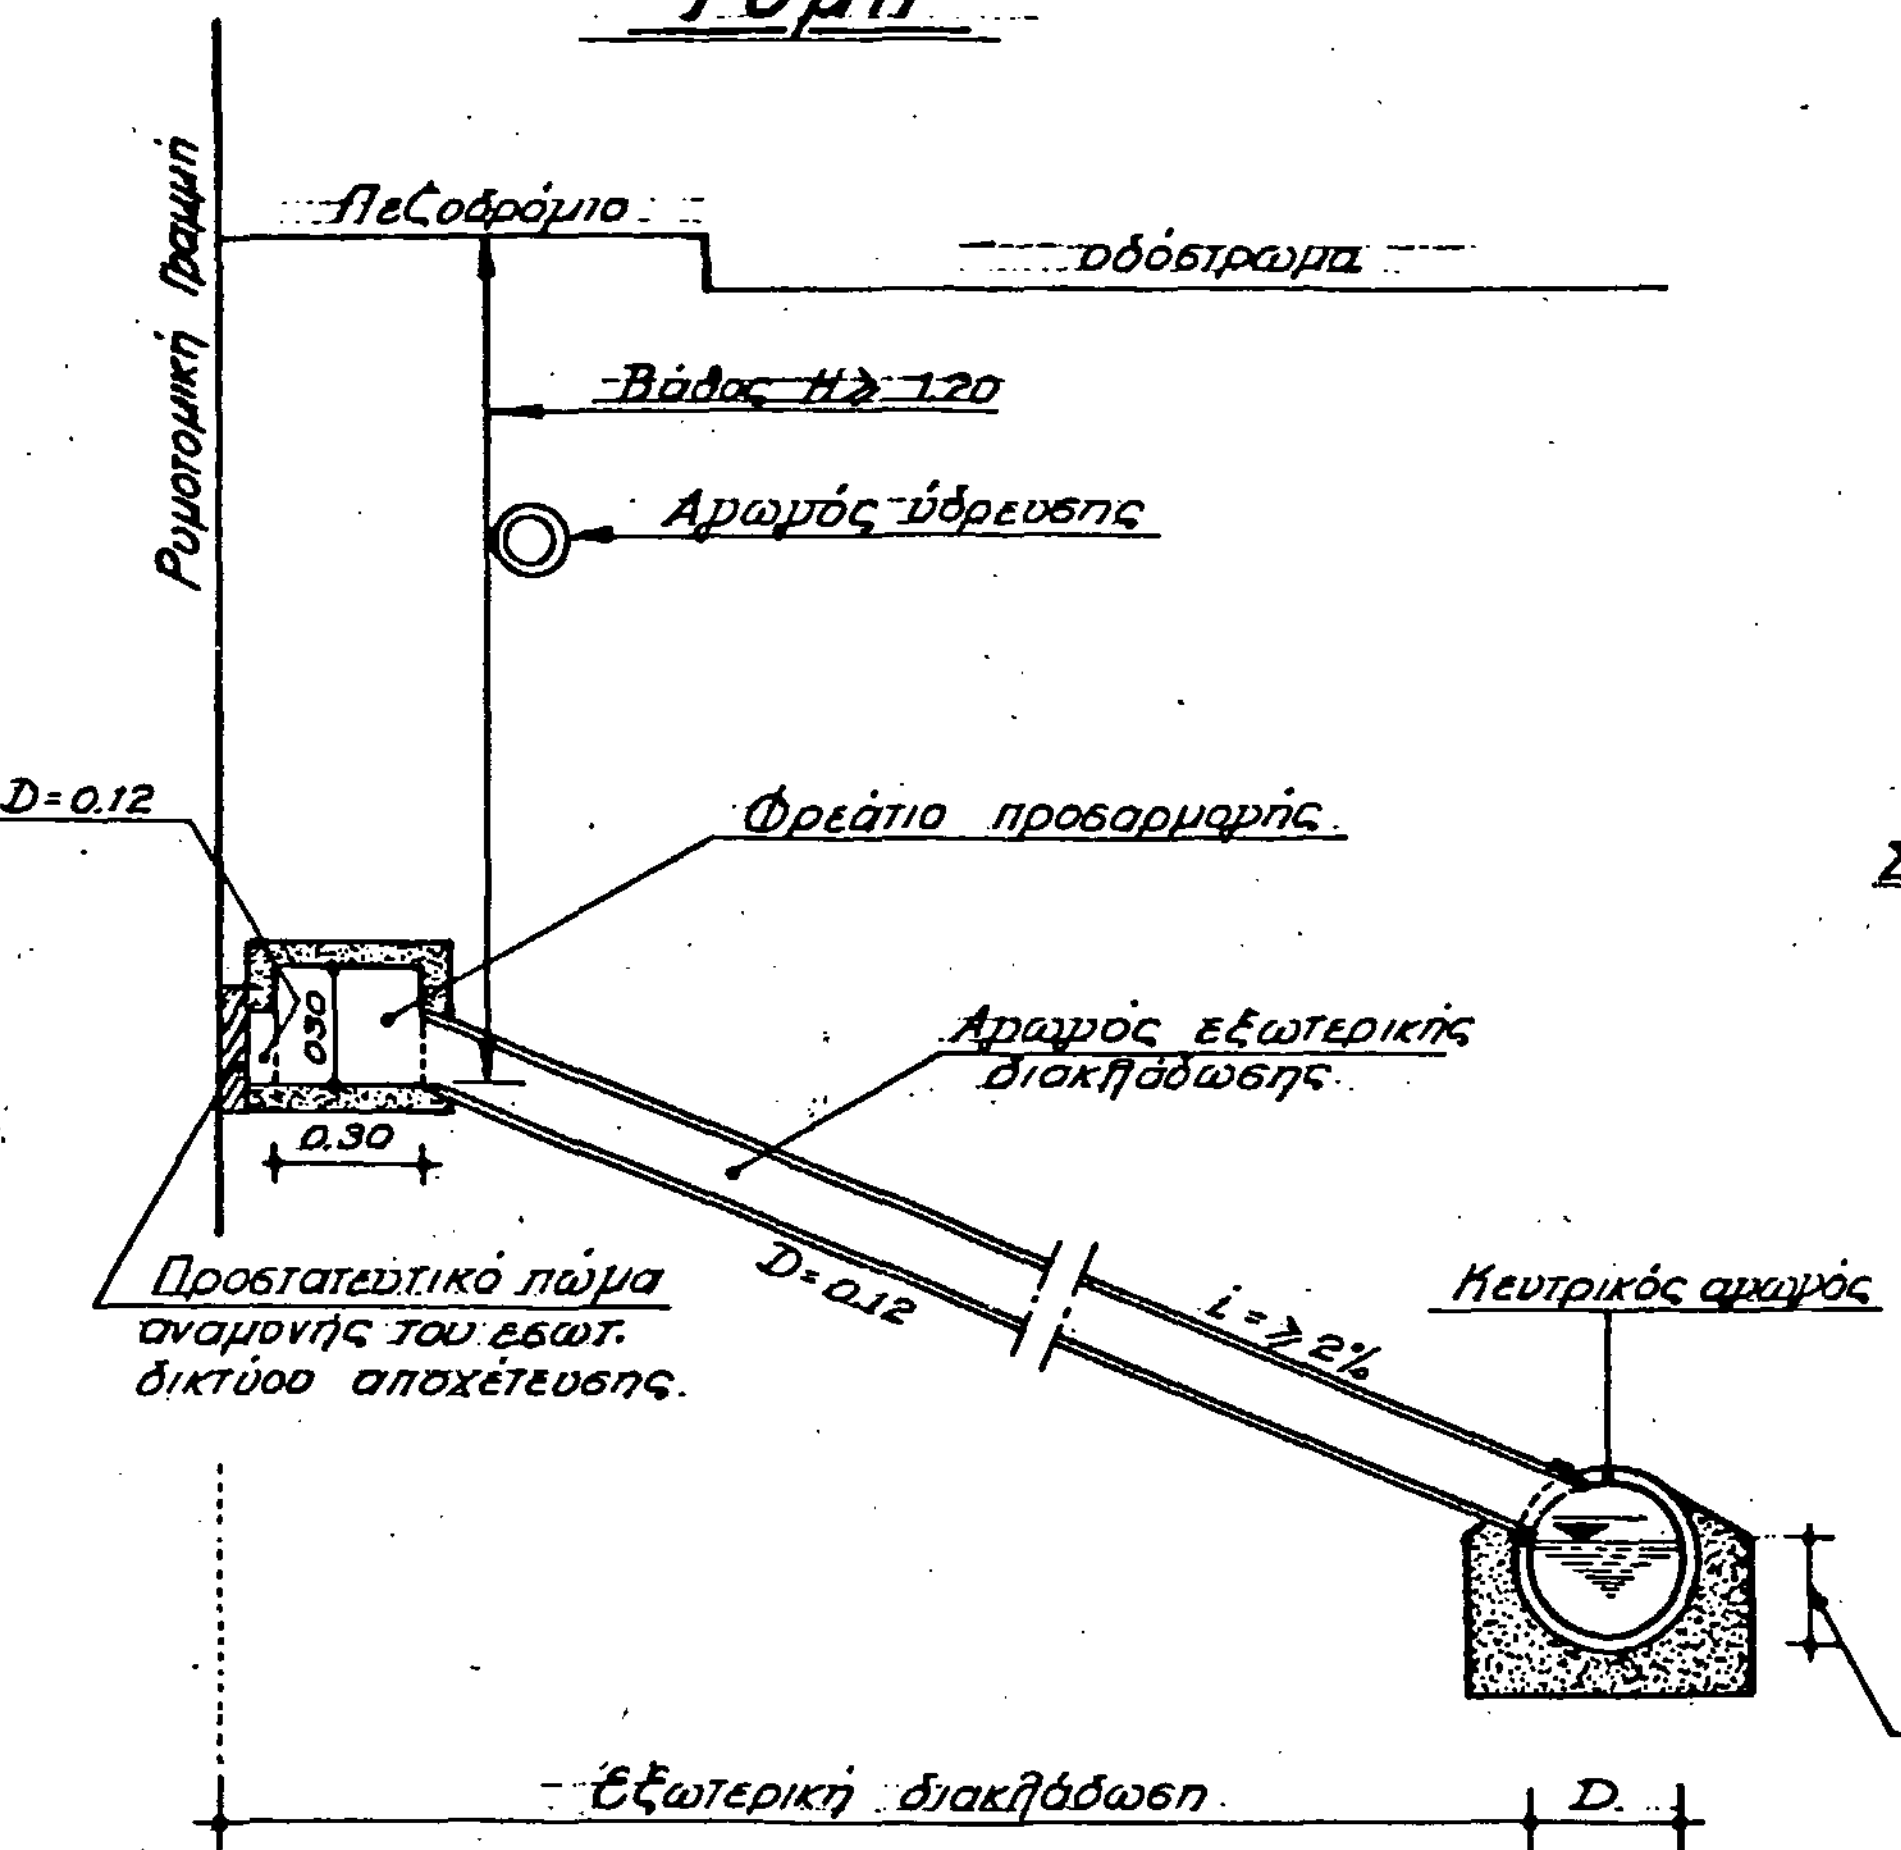

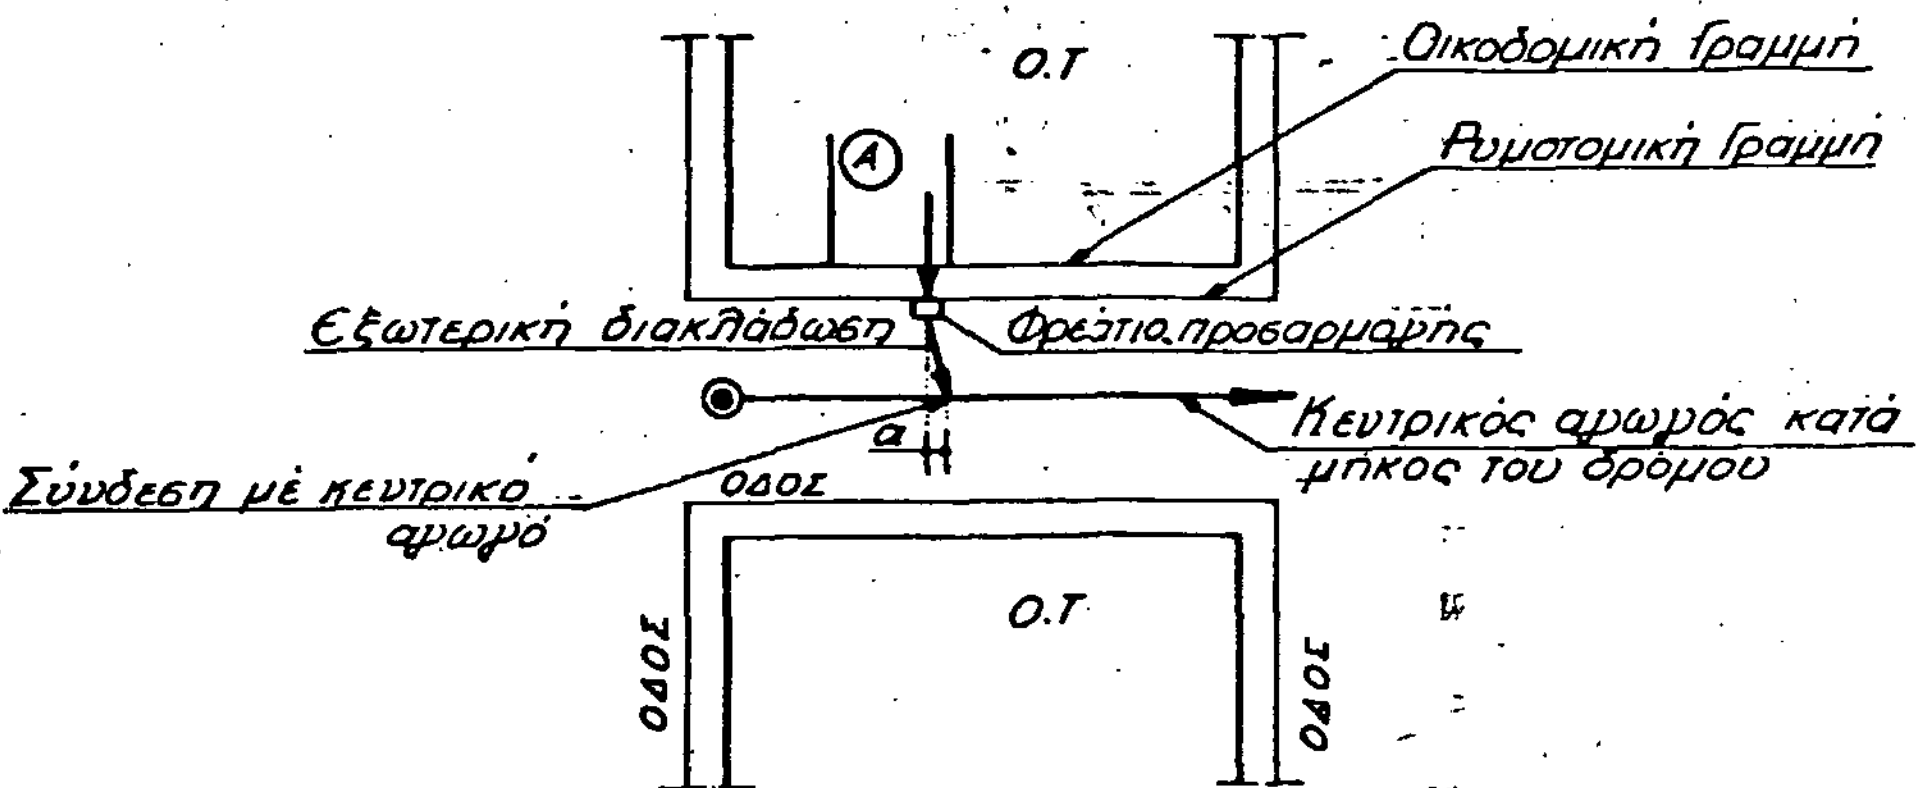

Σημείωση


1. Επιτρεπόμενη απόκλιση από την κάθετο α=1.00μ.
2. Δέν επιτρέπεται σύνδεση εντός της προβολής του ακινήτου.

Σχέδιο 1α

Τρόπος Κατασκευής Εξωτερικής διακλάδωσης

Λύση 2 (εναλλακτική) όταν είναι αδύνατη η εφαρμογή της Λύσης 1

Συνοδεύει τον Κανονισμό Λειτουργίας Δικτύου Υπονόμων (Κ.Λ.Δ.Υ.) Άρθρο 3ο, παρ. 1.

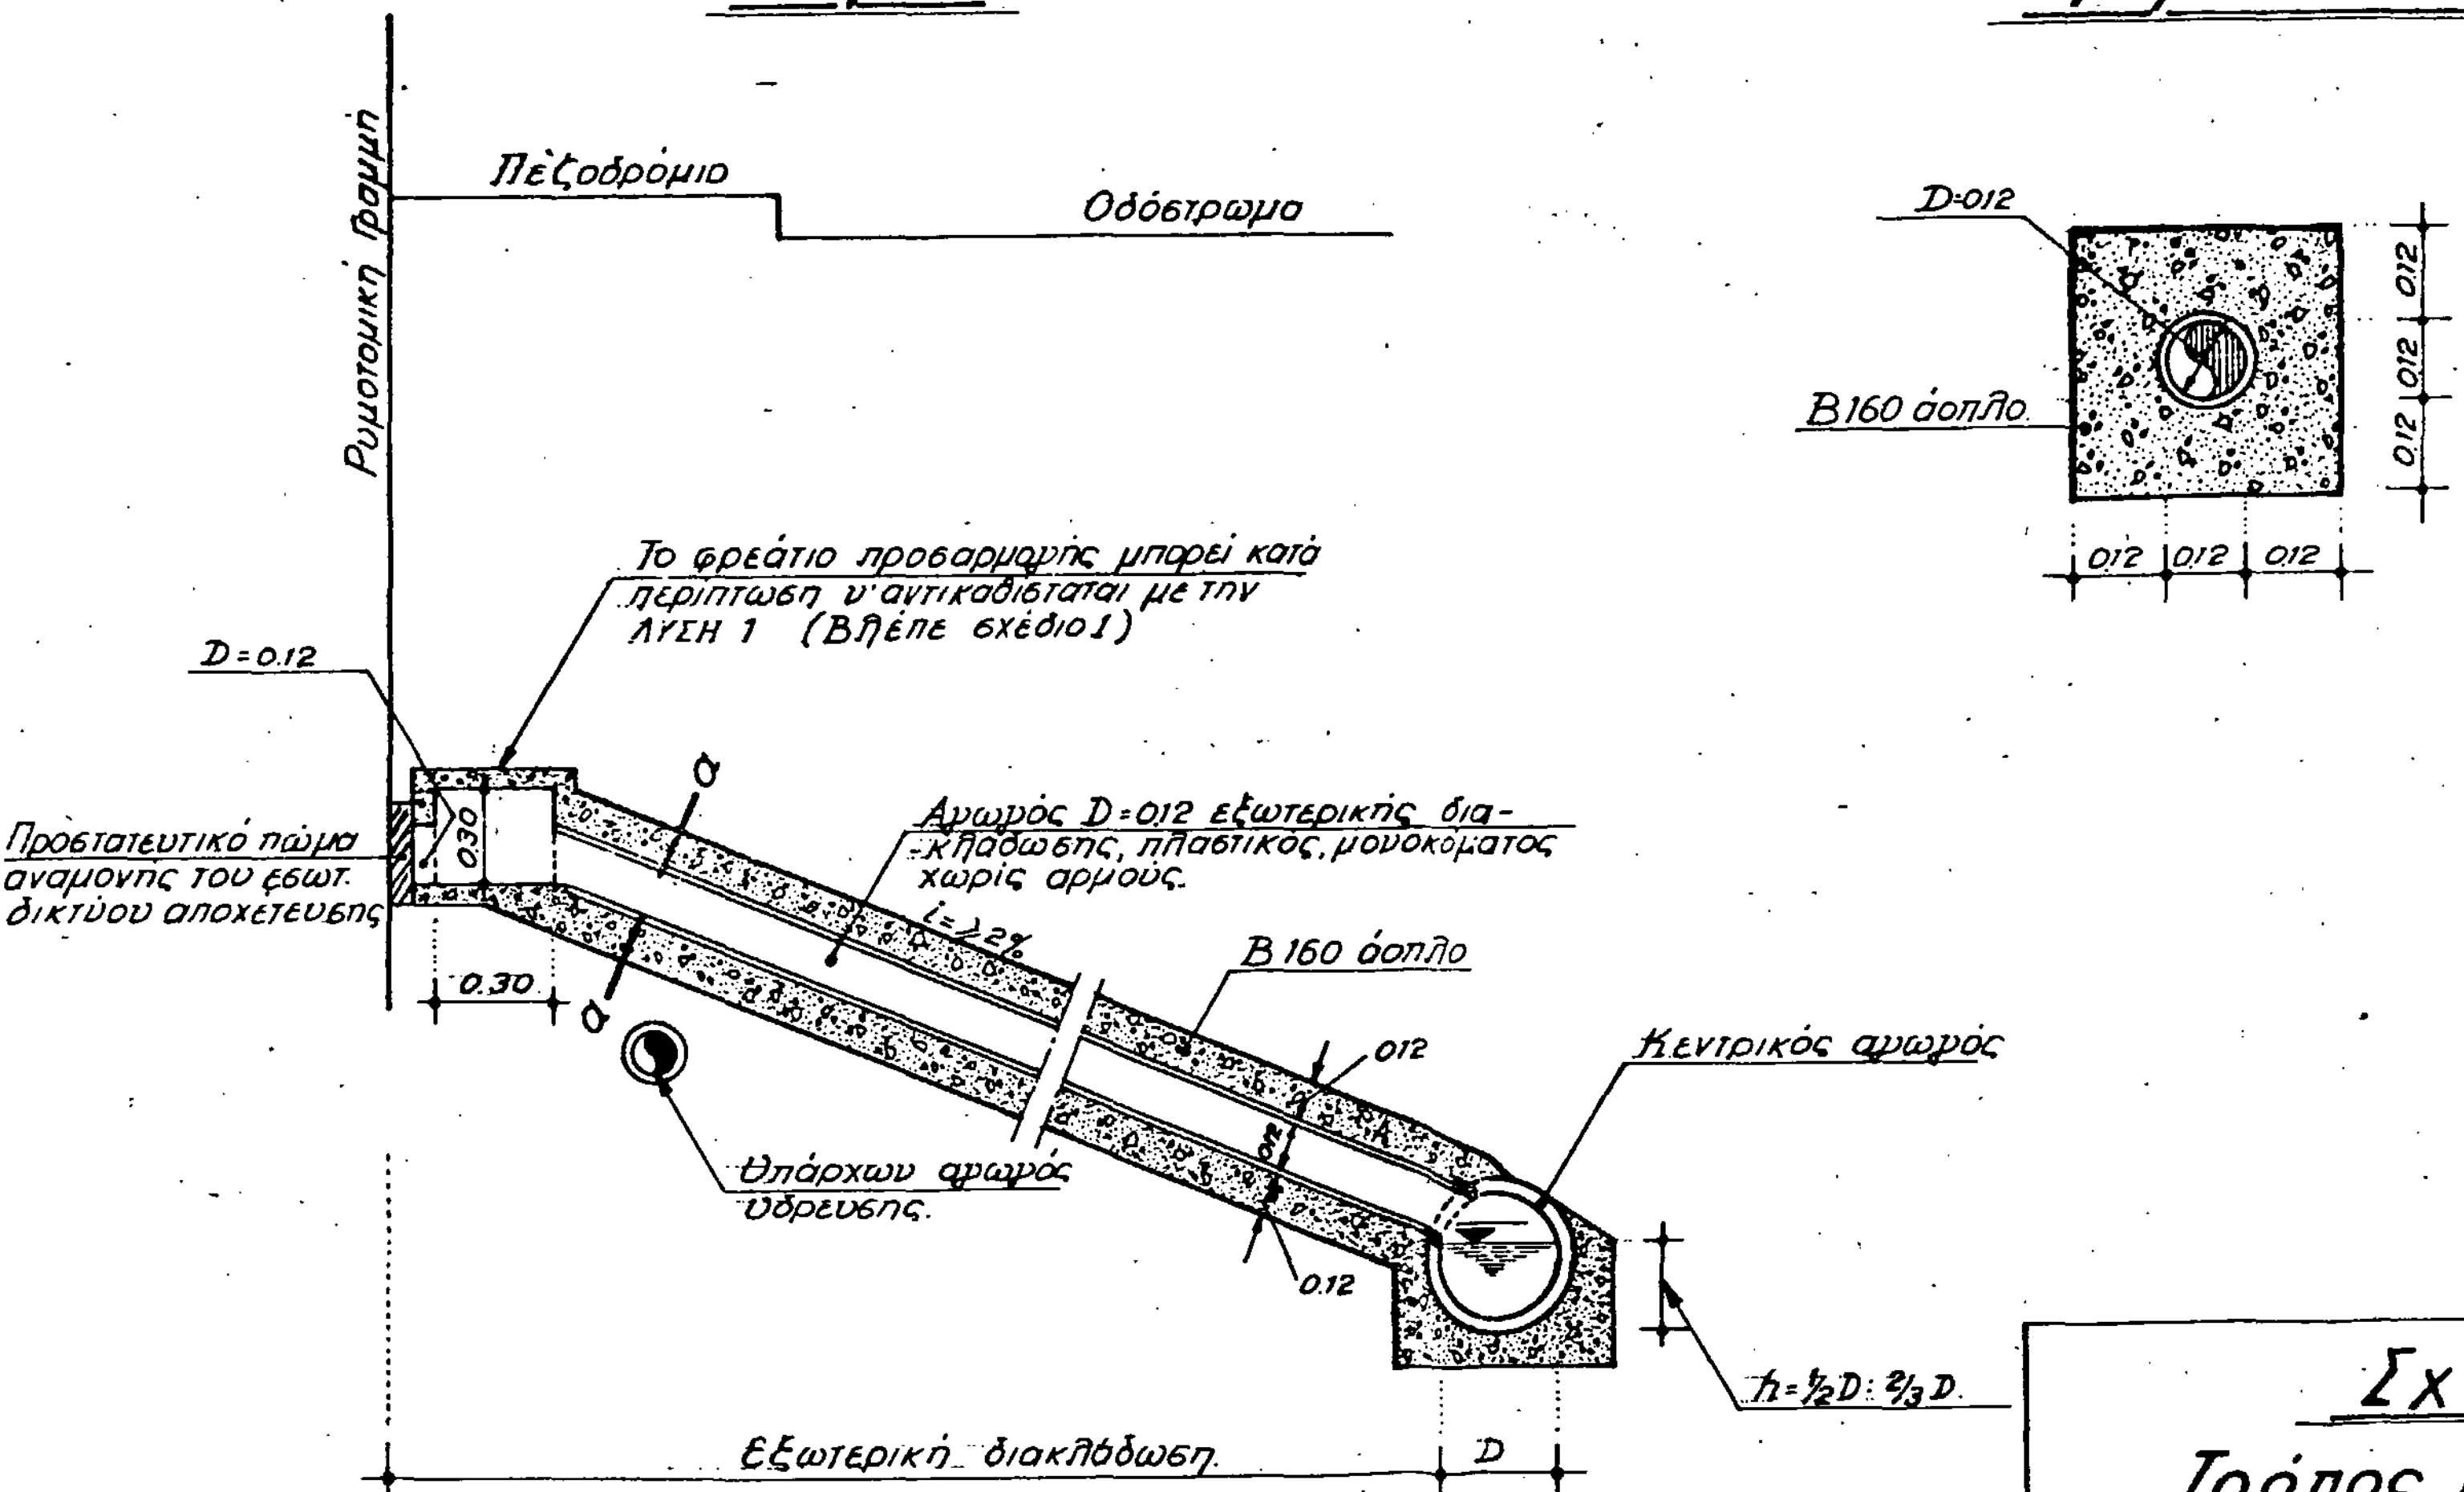



Σχέδιο 1δ


Τρόπος Κατασκευής Εξωτερικής διακλάδωσης


Λύση 3 (Ειδική περίπτωση πάνω από υπάρχοντα αγωγό ύδρευσης)

Συνοδεύει τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δικτύου Υπονόμων (Κ.Λ.Δ.Υ.)
Άρθρο 3º παρ. 1.

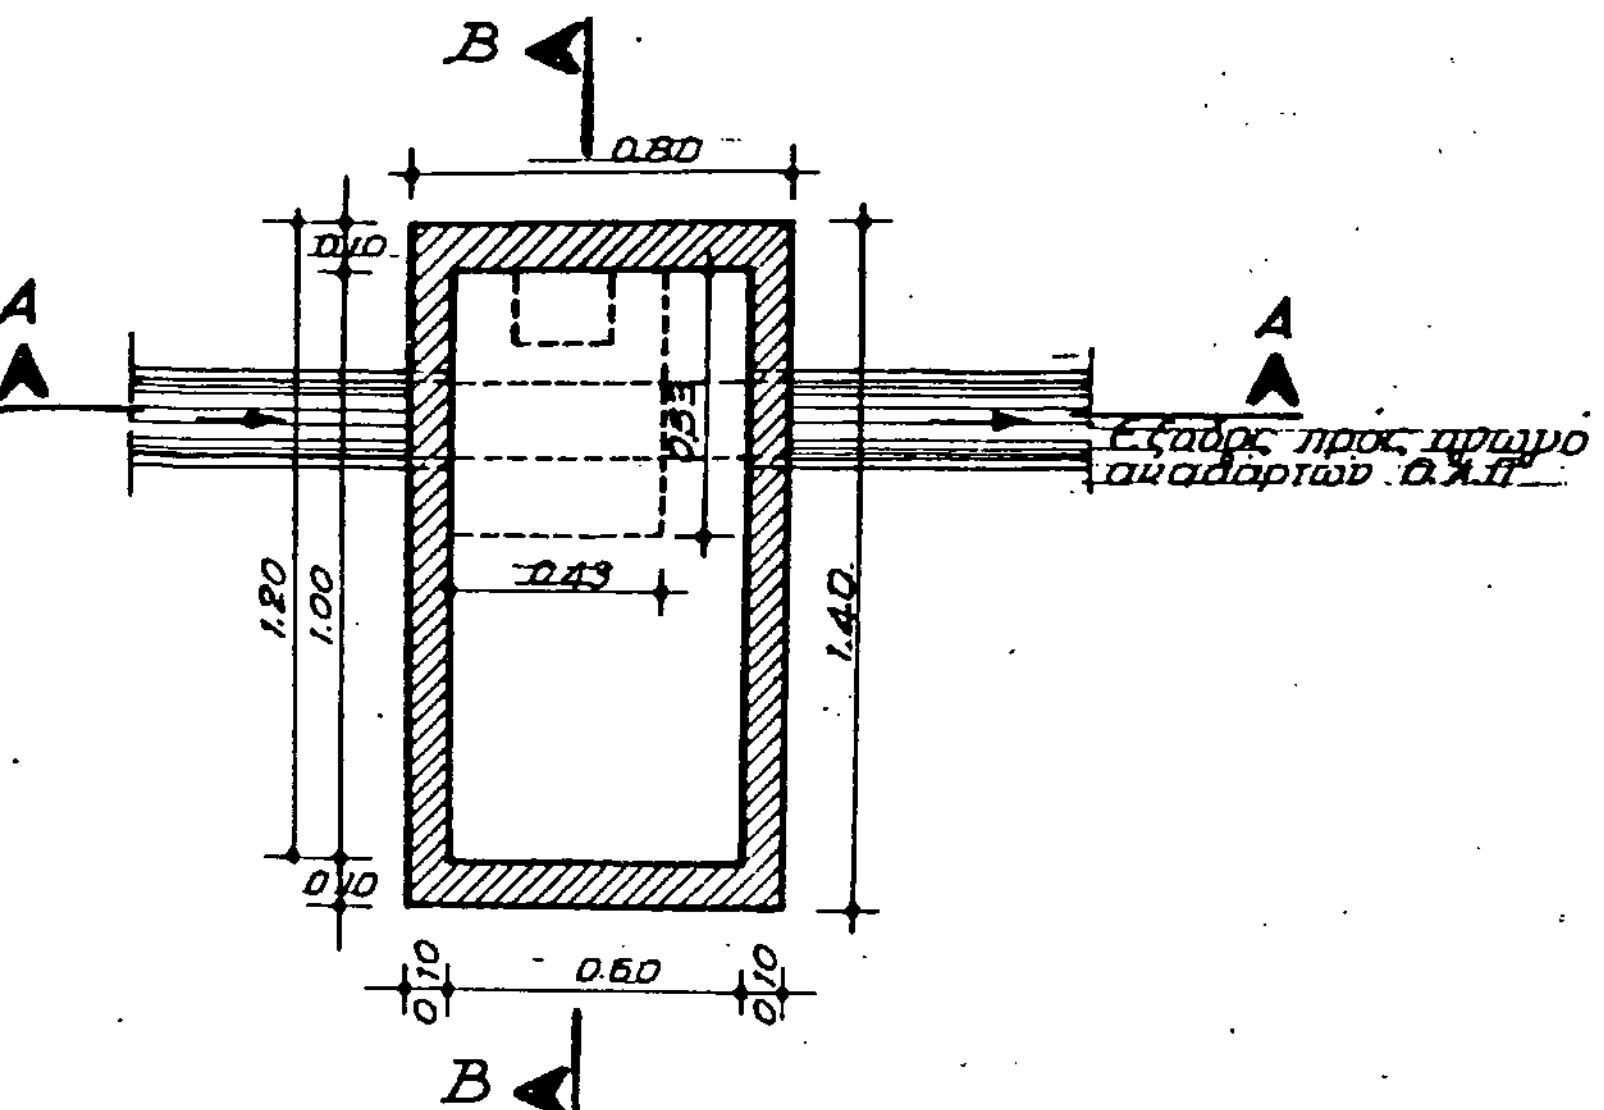

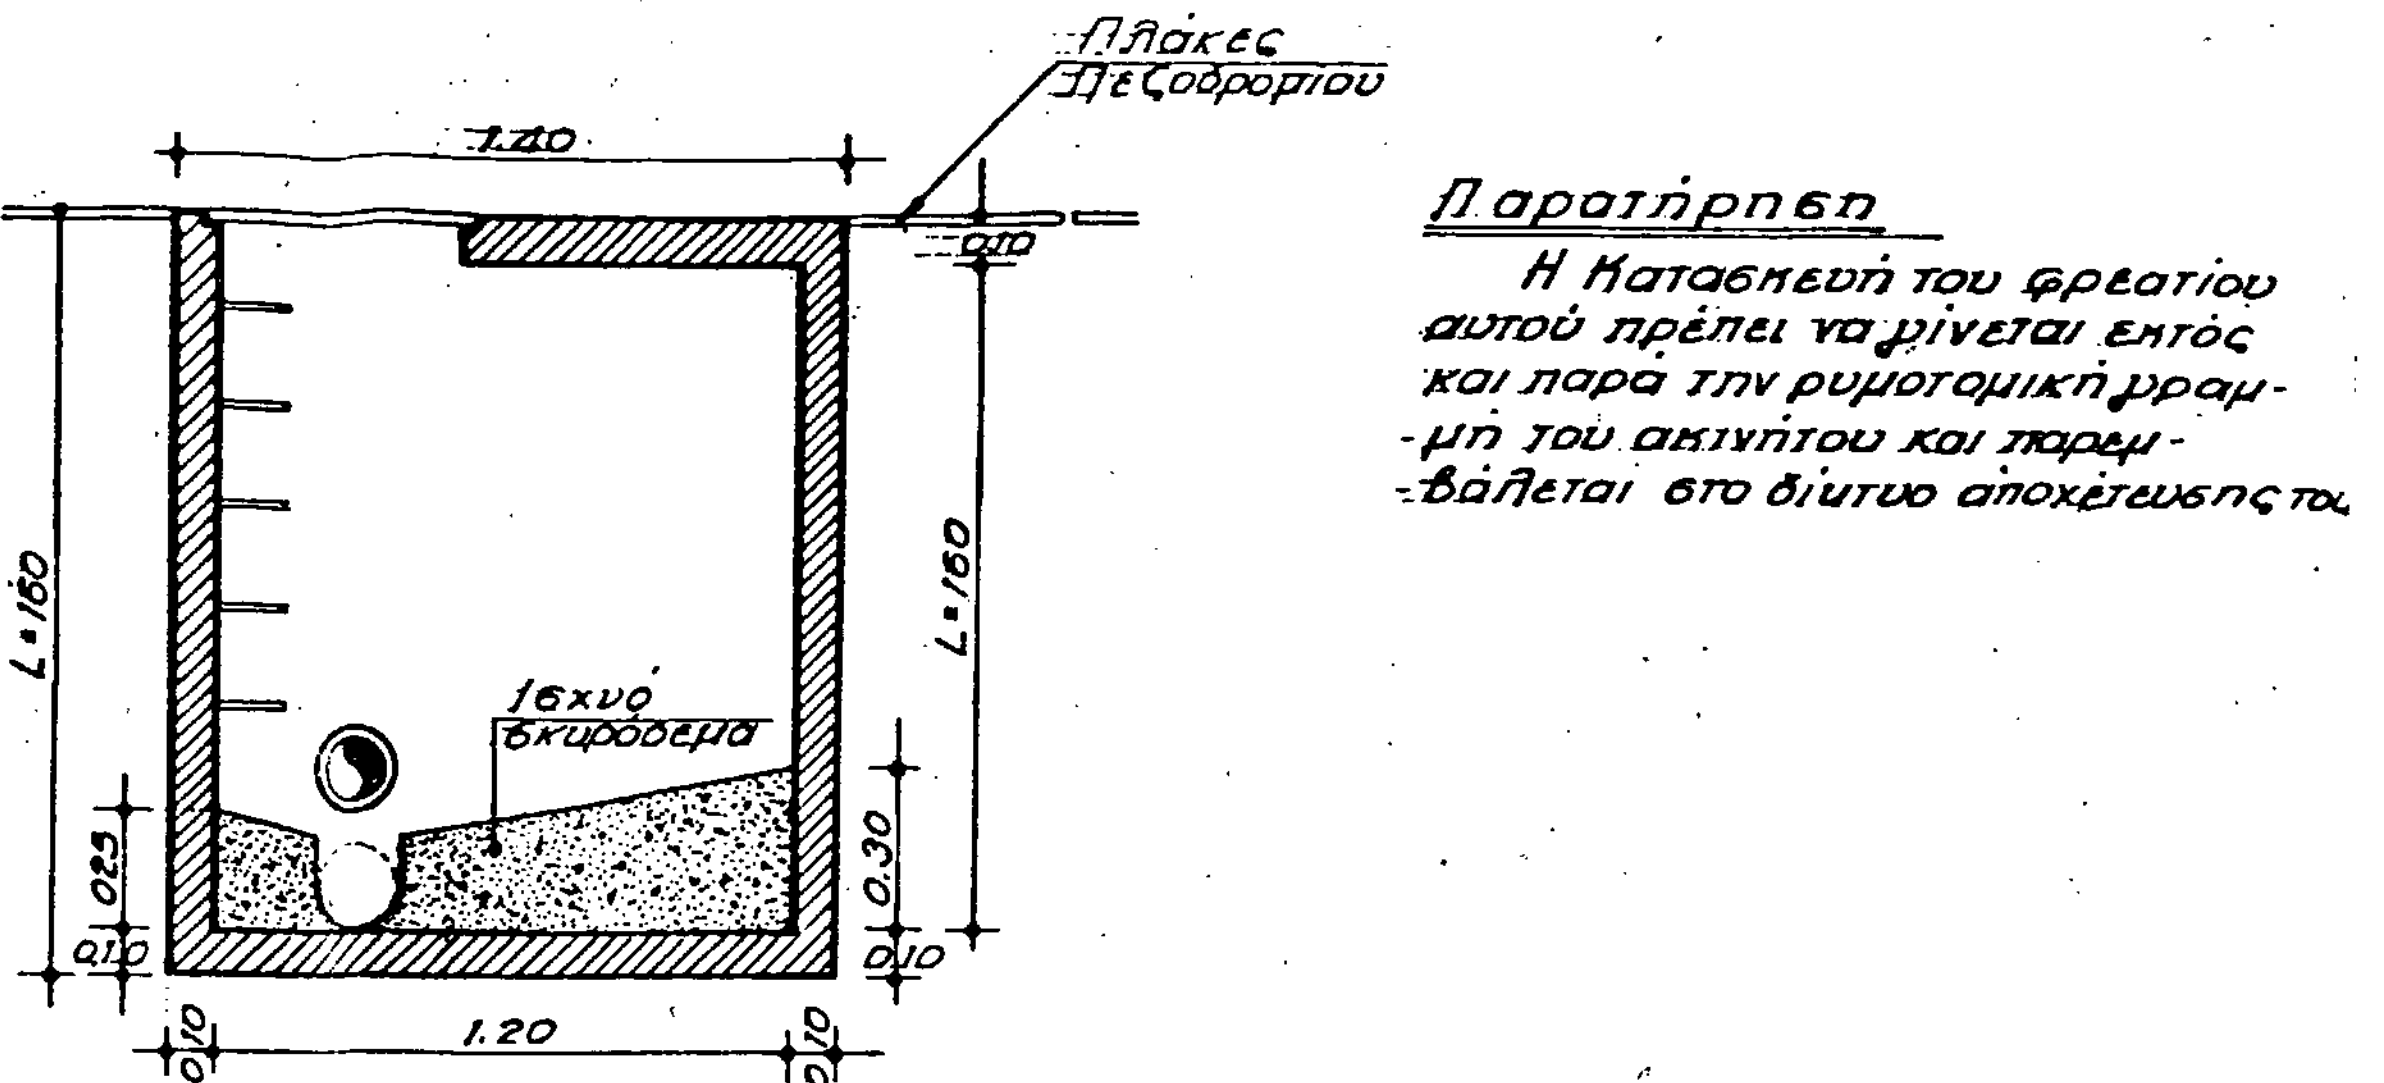

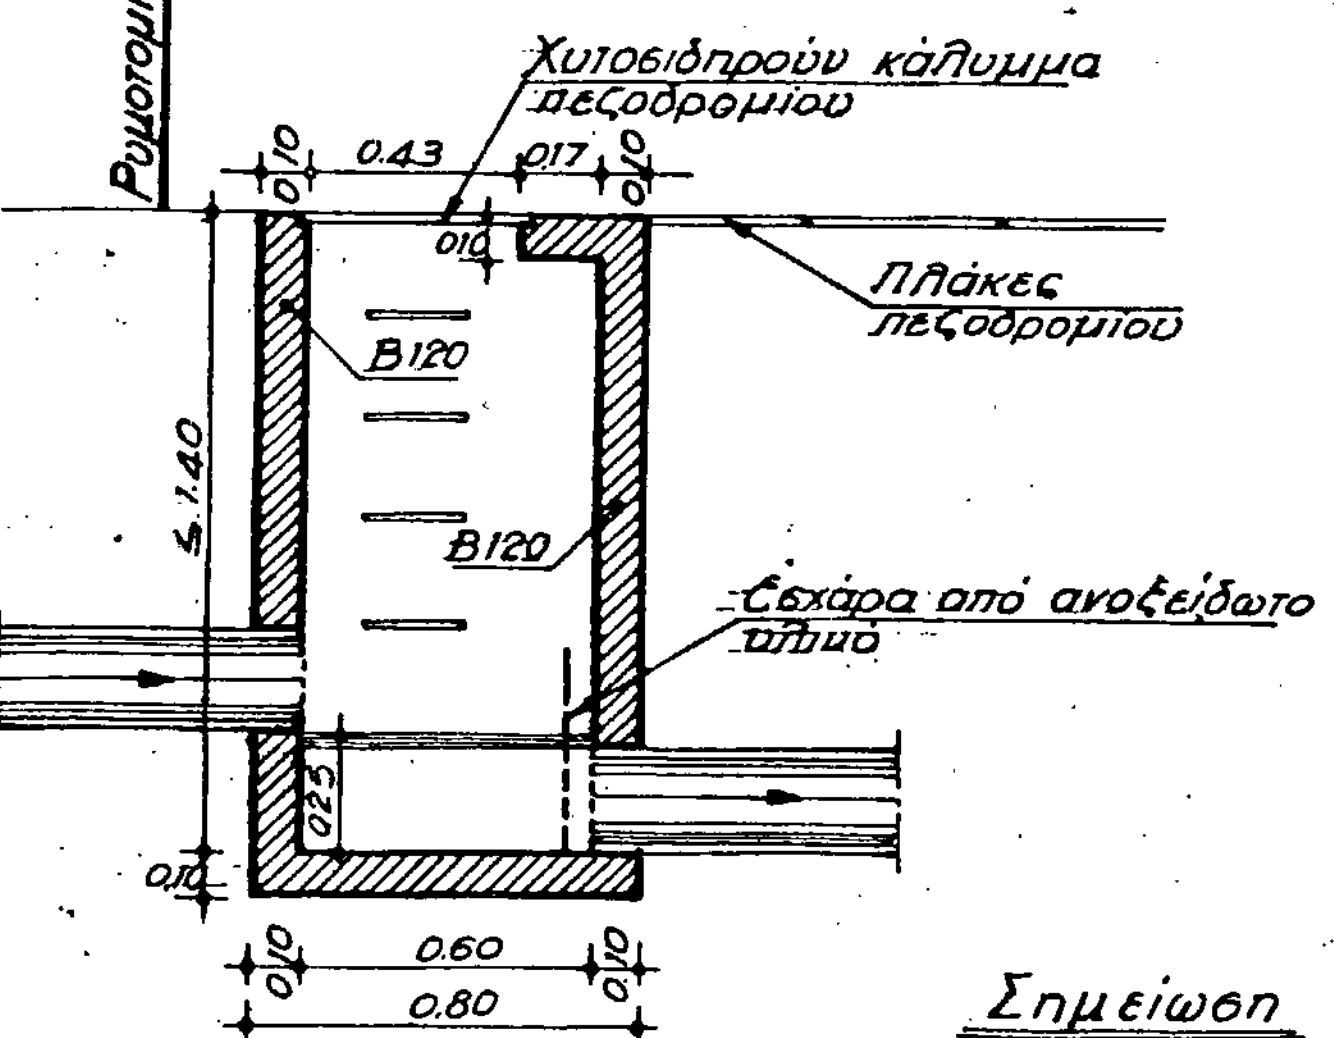

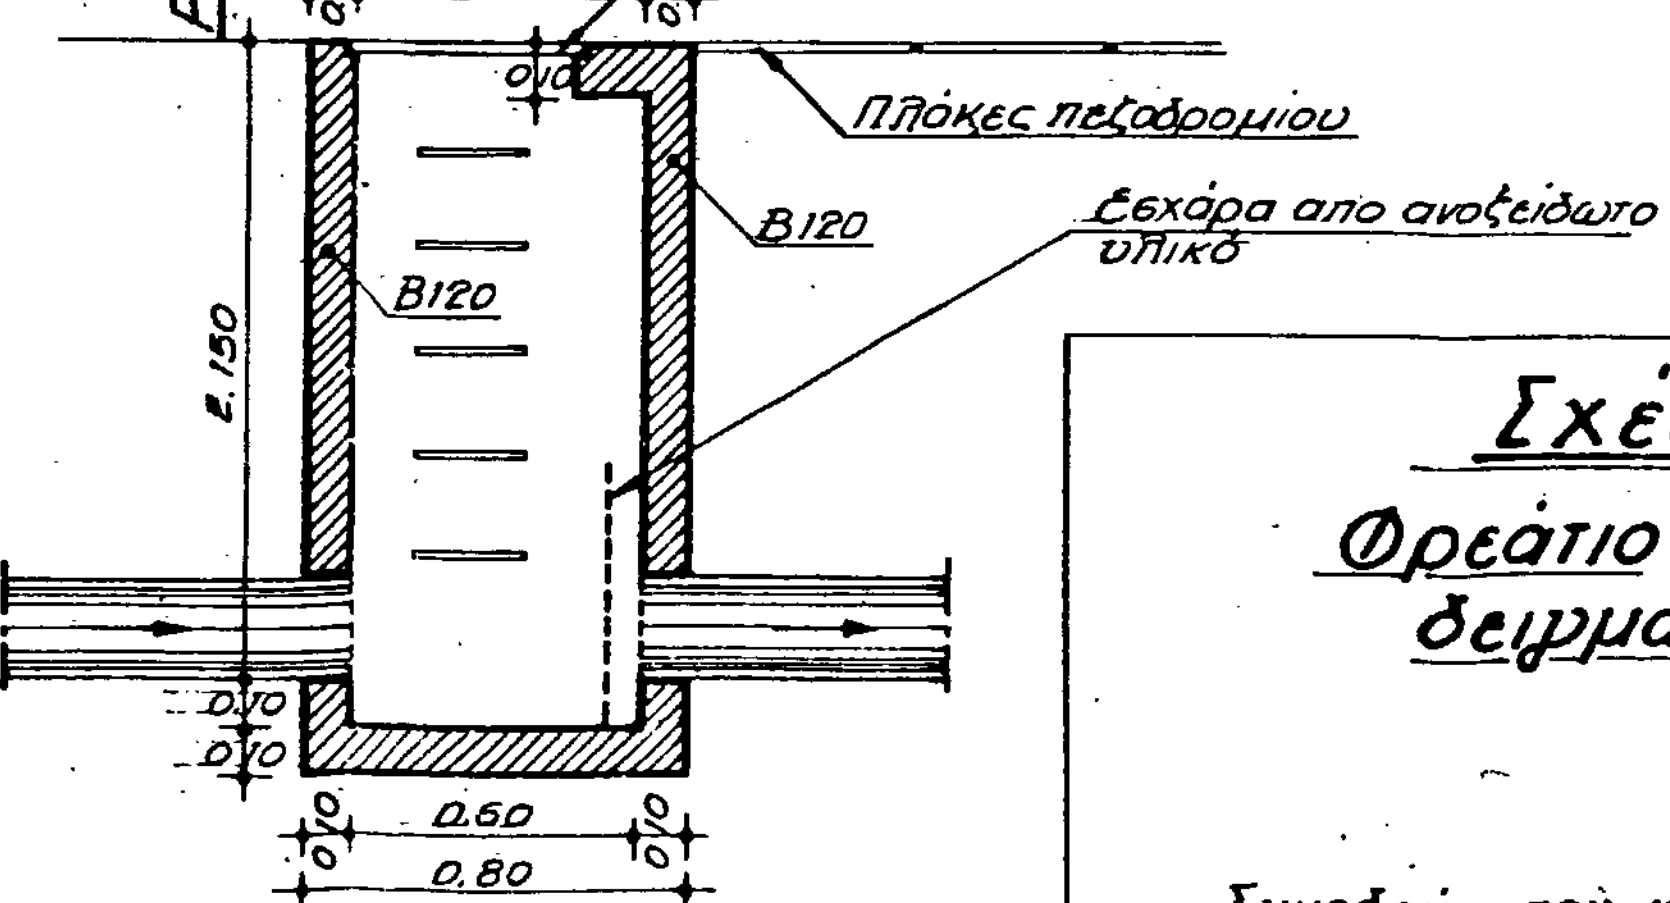

Σχέδιο 2.

Φρεάτιο Ελέγχου δειγματοληψίας

Συνοδεύει τον κανονισμό Λειτουργίας Δικτύου Υπονόμων (Κ.Λ.Δ.Υ)
Άρθρο 3ο, παρ. 1.